



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 544/4-ЭП-Б

243240; Брянская область, г. Стародуб
ул. Ленина, д.66

(место составления акта)

«21» июня 2018 года

(дата составления акта)

16 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д.66

(место проведения проверки)

На основании распоряжения №2-544-р от 18.05.2018 заместителя руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» (ГБУ «КЦСОН Стародубского района») ИНН 3253002526, ОГРН 1063253013911

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«14» июня 2018г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 рабочих часов

«15» июня 2018г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих часов

«21» июня 2018г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих часов

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня /22 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен:

Директор ГБУ «КЦСОН Стародубского района»
Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.

(должность, фамилия, инициалы)

(Подпись)

23.05.2018

11 час. 00 мин.

(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГБУ «КЦСОН Стародубского района»
Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.

(должность, фамилия, инициалы)

(Подпись)

14.06.2018

09 час. 00 мин.

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	должность	
1.	Борисенко Валерий Анатольевич	Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	Ответственный за проведение проверки

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Пантелеймонов Андрей Алексеевич директор ГБУ «КЦСОН Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в энергетической безопасности: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) правила утверждены Минэнерго России (приказ №6 от 13.01.03) и зарегистрированы Минюстом России (рег. №4145 от 22.01.03); «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

№ п/п	Краткое изложение нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Не определен перечень должностей и профессий электротехнического персонала которым необходимо иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.4.3	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
2	Не утвержден календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.4.27	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
3	Не определен перечень технической документации необходимый для ведения электрохозяйства.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.8.2	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава

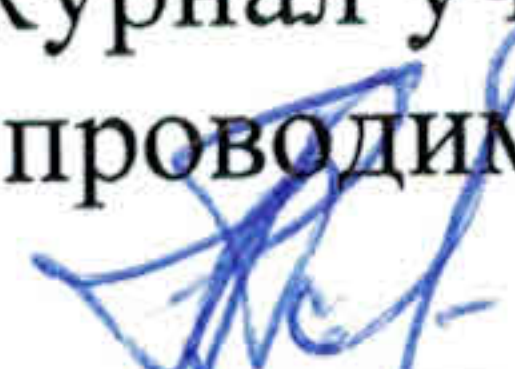
			учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
4	Не определен перечень работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.7.2, ПОТЭЭ Гл.8	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
5	Не разработан график ППР основного электрооборудования.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.1.6.3	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
6	Не организован контроль за наличием, своевременностью проверок и испытаний средств защиты в электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.2.2	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
7	Не соблюдаются требования охраны труда при работах командированного персонала в электроустановках ГБУ «КЦСОН Стародубского района», работы командированного персонала не оформляются документально.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.7.2, ПОТЭЭ Гл. 46	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
8	Электрохозяйство ГБУ «КЦСОН Стародубского района не укомплектовано электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.2.2.21, п.1.7.2, ПОТ ЭЭ п.1.4	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
Административный корпус.			
9	На силовых щитах нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.2.2.20	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.

10	С внутренней стороны силовых отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.2.12.5	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
Жилой корпус.			
11	В помещении РУ не вывешены схемы электроснабжения.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.8.6	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
12	Допускается прокладка наружных электропроводок по полам жилого корпуса, без выполнения требований от механических повреждений.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п. 1.7.2, ПУЭ п. 2.1.47	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
13	На силовых щитах нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.2.2.20	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
Кухня.			
14	На кнопках, рукоятках управления электрооборудованием не в полном объеме нанесены надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.2.2.14	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
15	На силовых щитах нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	ПТЭЭП п. 1.2.2, п.2.2.20	Директор ГБУ «КЦСОН Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
16	С внутренней стороны силовых	ПТЭЭП п. 1.2.2,	Директор ГБУ «КЦСОН

отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения.	п.2.12.5	Пантелеймонов А.А. Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.
--	----------	---

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:


(подпись проверяющего)

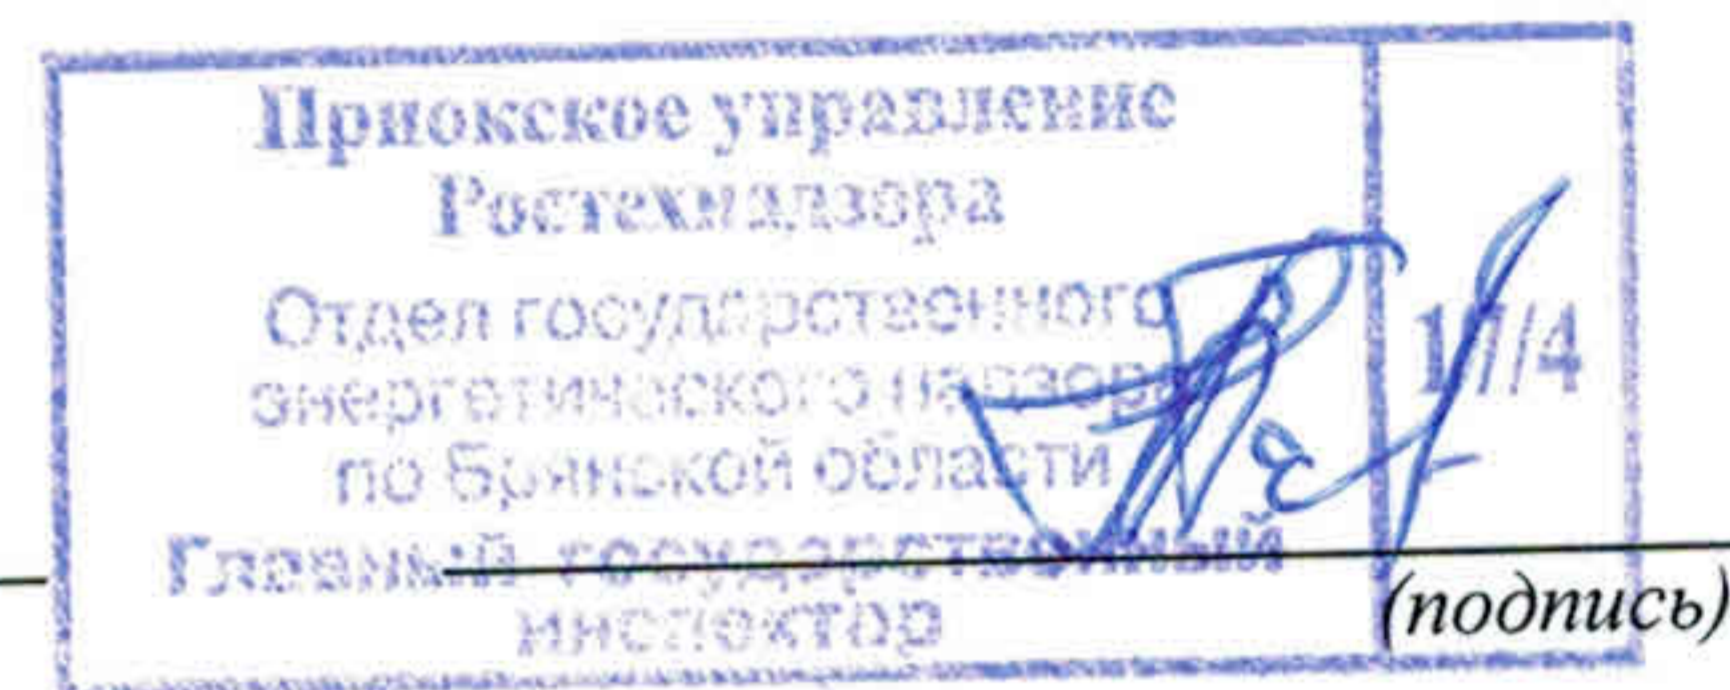

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

№	Наименование приложения
1	Копия распоряжения Приокского управления Ростехнадзора №2-544-р от 18.05.2018.
2	Предписание Приокского управления Ростехнадзора № 544/4-ЭП-Б от 21.06.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Борисенко Валерий Анатольевич
(ФИО)



С актом проверки № 544/4-ЭП-Б от 21.06.2018 ознакомлен, со всеми приложениями получил: Пантелеймонов Андрей Алексеевич директор ГБУ «КЦСОН Стародубского района», действующий на основании Устава учреждения и приказа о приеме на работу №4 от 01.04.2006.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«21» июня 2018 года


(подпись)

