



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: [bryansk@priok.gosnadzor.ru](mailto:bryansk@priok.gosnadzor.ru)  
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [tula@priok.gosnadzor.ru](mailto:tula@priok.gosnadzor.ru)

243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66

31 мая 2017 г.  
(дата составления акта)  
в 17-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 543**

По адресу/адресам: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66

На основании: Распоряжения № 543-р от 22.05.2017 г., Приокского управления Ростехнадзора о проведении внеплановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» за подписью заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» (ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района») ИНН 3253002526, ОГРН 1063253013911. Юридический адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66 по контролю выполнения пунктов 1-5 предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 75 от 10 февраля 2017 года.

**Дата и время проведения проверки:**

«29» мая 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 1 раб. час. 00 мин.

«31» мая 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 2 раб. час. 00 мин.

**Общая продолжительность проверки:** 2 рабочий дня/3 рабочих часа 00 минут.

**Акт составлен:** Приокским управлением Ростехнадзора.


(наименование органа государственного контроля (надзора))

**О проведении проверки уведомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица: директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

(должность, ФИО)

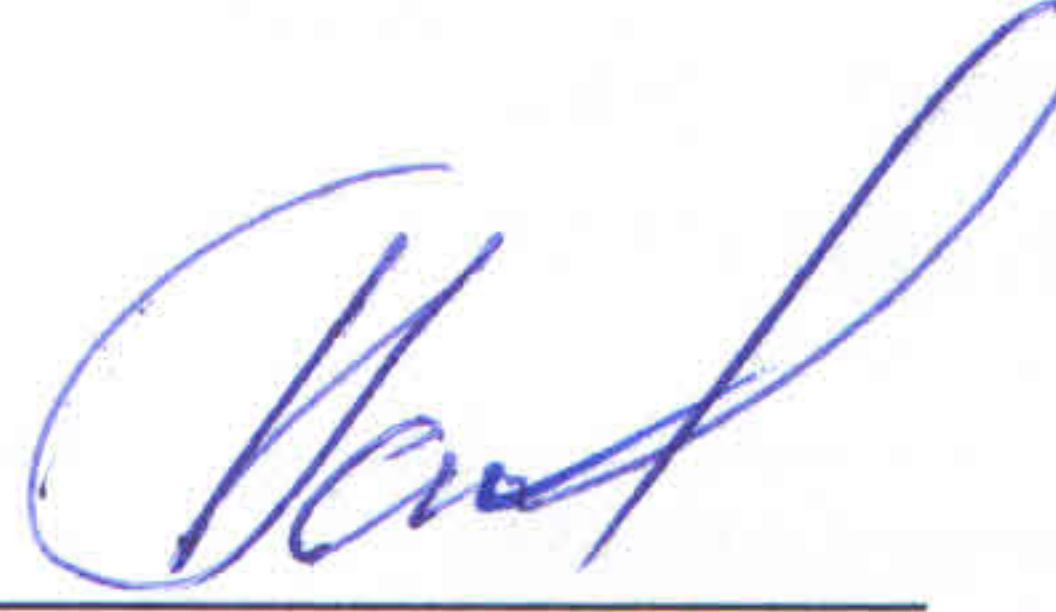
  
23.05.2017  
12 час.  
00 мин  
\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Дата, время)

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель юридического лица: директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

(должность, ФИО)

  
29.05.2017  
16 час.  
00 мин.  
\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лицо, проводившее проверку:**

Семин Дмитрий	Главный государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области	Ответственный за проведение проверки
1. Борисович		

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-

влечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:**

Законный представитель юридического лица: директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

**Проверка проведена с целью контроля выполнения пунктов 1-5 предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 75 от 10 февраля 2017 года**

Предметом проверки явилось:

- контроль выполнения пунктов 1-5 предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 75 от 10 февраля 2017 года.

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- изучение документов ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»

- визуальный осмотр объектов.

Сведения об устранении выявленных нарушений в Приокское Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направлялись вх. № 16933 от 28.03.2017.

Предписанием № 55 от 28 февраля 2017 года предписано к устранению 5 нарушения со сроками исполнения 10.03.2017 требований промышленной безопасности, а именно:

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1.	Не предъявлен акт проверки в 2016 году изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной.	пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10.	Выполнено. Справка о приемке изолирующих соединений
2.	Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) части наружного надземного газопровода, расположенного по адресу: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66	Пункт 70 е) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10.	Выполнено. Обеспечено изоляционное покрытие (окраска) части наружного надземного газопровода (см. фото)
3.	Не установлены сроки эксплуатации здания котельной расположенного по адресу: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66 в связи с отсутствием проектной документации объекта технического регулирования.	Пункт 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10.	Выполнено. Представлен технический отчет по обследованию строительных конструкций № 117-17/Д от 24.02.2017.
4.	Не обеспечен контроль сроков проведения поверки средств измерений установленных в котельной расположенной по адресу: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул.	Пункт 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10; Пункт 4.6 Национальный стандарт Российской Федерации «Системы газораспределительные» Сети газопотребления	Выполнено. Представлен договор № Кп-392 от 28.02.2017, акт приема-сдачи работ (см. фото)

	Ленина, 66	ГОСТ Р 54961-2012 дата введения 01.01.2013	
5.	Эксплуатация – сети газопотребления ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района», осуществляется без проведения оценки соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (отсутствуют акты приемки) при завершении строительства.	Пункт 88 подпункт б «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства №870 от 29.10.10.	Выполнено. Представлены акты законченного строительством объекта газораспределительной системы – 4 шт.

Проведенной проверкой установлено, что из 5-и нарушений со сроками исполнения 10.03.2017 выданных предписанием № 75 от 10 февраля 2017 года, выполнено 5 пунктов.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не представлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,)


Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение о проведении проверки № 2-543-р от 22.05.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области

Семин Дмитрий Борисович

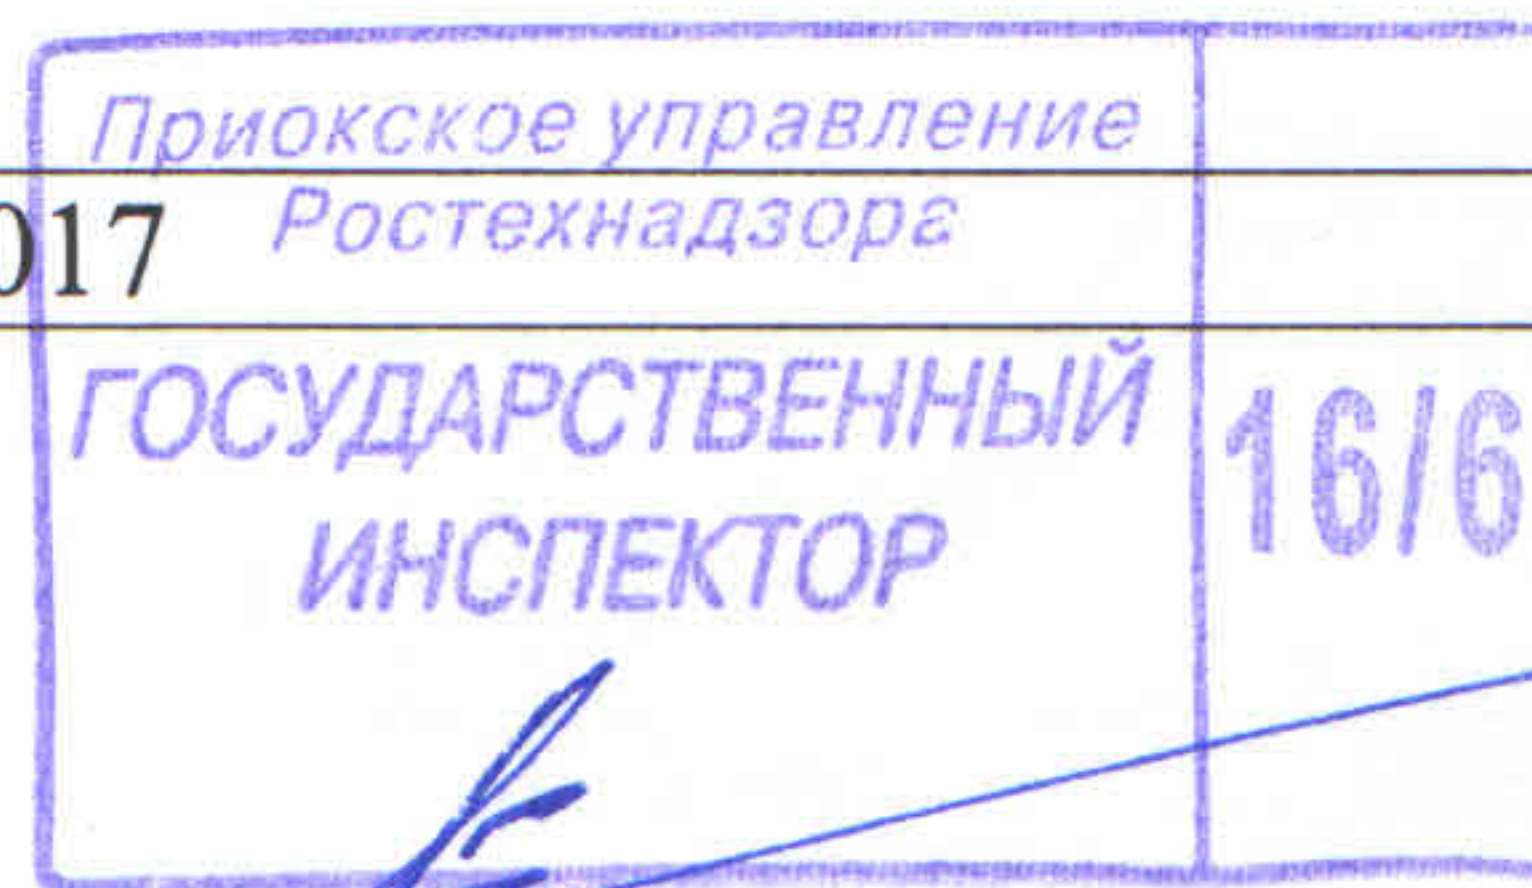

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Законный представитель юридического лица: директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)