



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru*

243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Стародубского района»

10 февраля 2017 г.
15⁰⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 75

По адресу/адресам: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66
(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) № 75-р от 18.01.2017 года заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Стародубского района»
(ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»),
ИНН 3253002526, ОГРН 1063253013911,
юридический адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки 3 рабочих дня/4 рабочих часа

Дата и время нахождения на предприятии:

«23» января 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 раб. час.

«25» января 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 раб. часа.

«10» февраля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 раб. час.

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»
Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

(должность, ФИО)



(Подпись)

18.01.2017

11 час. 00 мин.


(дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»
Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

(должность, ФИО)

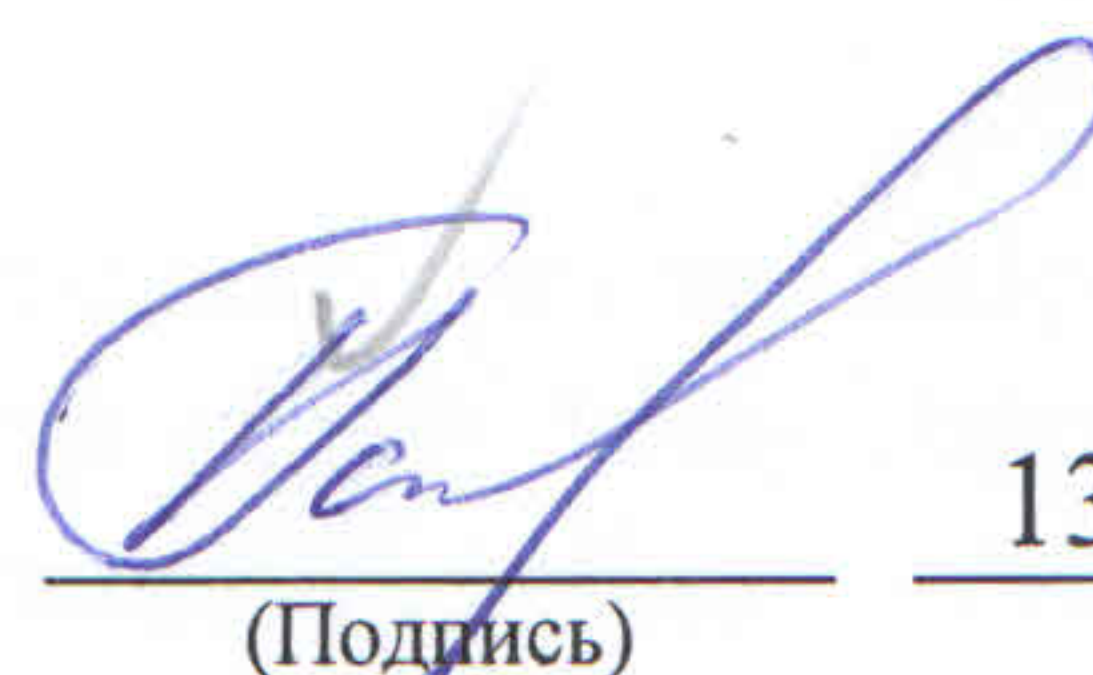

(Подпись)

23.01.2017

13 час. 00 мин.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	должность	Ответственный за проведение мероприятия
1.	Семин Дмитрий Борисович	Государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области.	

При проведении проверки присутствовали:

представитель предприятия по доверенности - Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

Государственный контроль надзор за соблюдением требований технических регламентов:

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» не в полном объеме принимает меры по обеспечению безопасности эксплуатируемых на объектах машин и оборудования, предусмотренных их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе в эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, перевозке, упаковке, консервации и хранении, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Выявлены нарушения требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не предъявлен акт проверки в 2016 году изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной.	пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10.	Юридическое лицо - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»
2.	Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) части наружного надземного газопровода, расположенного по адресу: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66	Пункт 70 е) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10.	Юридическое лицо - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»
3.	Не установлены сроки эксплуатации здания котельной расположенного по адресу: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66 в связи с отсутствием проектной документации объекта технического регулирования.	Пункт 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10.	Юридическое лицо - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»
4.	Не обеспечен контроль сроков проведения поверки средств измерений установленных в котельной расположенной по адресу: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 66	Пункт 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10; Пункт 4.6 Национальный стандарт Российской Федерации	Юридическое лицо - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»

		«Системы газораспределительные» Сети газопотребления ГОСТ Р 54961-2012 дата введения 01.01.2013	
5.	Эксплуатация – сети газопотребления ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района», осуществляется без проведения оценки соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (отсутствуют акты приемки) при завершении строительства.	Пункт 88 подпункт б «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства №870 от 29.10.10.	Юридическое лицо - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не представлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| № | Наименование приложения |
| п/п | |
| 1. | Распоряжение № 75-р от 18.01.2017 г. |
| 2. | Предписание № 75 от 10.02.2017 г. |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Брянской области
Семина Дмитрий Борисович

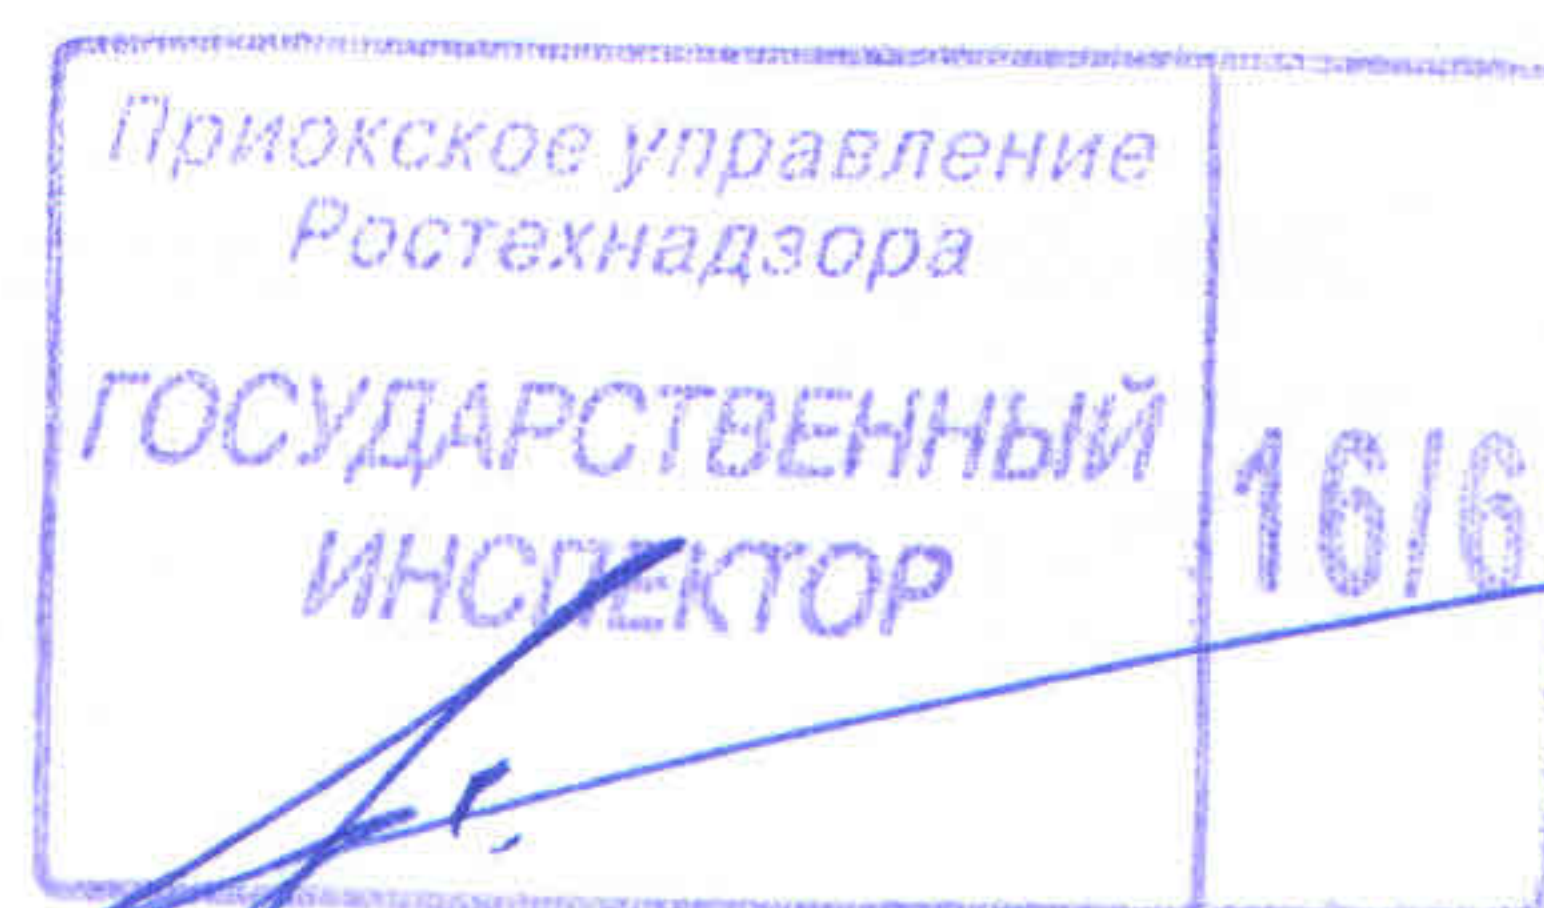

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, акт № 75 от 10.02.17 со всеми приложениями получил:

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района» Пантелеймонов Андрей Алексеевич, действующий на основании распоряжения Администрации Стародубского района Брянской области № 4 от 01.04.2006, трудового договора от 02.04.2007 г. № 108.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 февраля 2017 года

(подпись)

